

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
Ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych  
tel. 74 842 72 11  
pawel.bednarski@psgaz.pl

**NOVA-PROJEKT Sp. z o.o.**  
ul. Rózyckiego 1c  
51-608 Wrocław

Wasz znak: 141/2/355/P/NK/2019  
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.763.219.19

Wałbrzych, 21.08.2019

Dot.: zabezpieczenia przyłącza gazu De 63 PE zasilającego budynek przy ul. Lubelskiej 16 w Kudowie-Zdrój w kolizji z planowanym murem oporowym

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z planowaną budową muru oporowego żelbetowego wzdłuż posesji nr 16 przy ul. Lubelskiej w Kudowie-Zdrój, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu informuje, co następuje :

1. W pobliżu planowanej inwestycji znajduje się czynna sieć gazowa średniego ciśnienia PN 0,5 MPa ( gazociąg De 90 PE, przyłączy De 63, 32 PE ) oraz sieć gazowa wyłączona z eksploatacji.
2. Do budynku nr 16 wybudowane jest czynne przyłącze gazu śr/c De 63 PE oraz zlokalizowane jest przyłącze DN 40 stal wyłączone z eksploatacji ( zaznaczono na załączniku graficznym ).
3. Na istniejącym przyłączu gazu De 63 PE należy zamontować rurę osłonową ( ochronną ) dwudzielną stalową DN 100 w celu zabezpieczenia przyłącza przed uszkodzeniem, zgodnie z załącznikiem graficznym.
4. Zastosowane rozwiązanie zabezpieczenia przyłącza gazu uzgodnić w Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu.
5. Koszty związane z zabezpieczeniem przyłącza, w zakresie niezbędnym do wykonania ponosi Inwestor.
6. Inwestor ponosi koszty związane z :
  - Pracami nadzoru technicznego PSG kontrolującego budowę w strefie istniejącej sieci gazowej,
  - Pracami związanymi z odcięciem, odgazowaniem i neutralizacją odcinka nieczynnej sieci gazowej w przypadku zaistniałej potrzeby jej usunięcia.

Niniejszym pismem uzgadniamy powyższe przedsięwzięcie w zakresie kolizji z siecią gazową pod warunkiem dostosowania się do poniższych wytycznych. Warunki techniczne zabezpieczenia otrzymują znak INF-73/2019 z dnia 21.08.2019 r.

1. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.)
2. W odległości nie mniejszej niż 1,0 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r. ).
3. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Zakładzie Gazowniczym we Wrocławiu Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu.
5. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
  - usunięcia uszkodzenia,
  - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
  - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
  - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
  - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
7. Sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od **1 m do 1,5 m**, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach :
  - minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi **0,6 m**
  - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – **0,8 m**
  - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – **1 m**
8. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. jak i przez firmę geodezyjną.
9. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **Gazownię w Kłodzku**, ul. Fabryczna 1, 57-300 Kłodzko, tel. 74-862-16-01.  
**Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem ww. Gazowni.**

10. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do ww. Gazowni.
11. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Niniejsze Warunki wraz z załącznikiem ważne są do dnia **21.08.2020 r.** o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Za wykonaną usługę wydania warunków zabezpieczenia / uzgodnienia kolizji zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowiązującym „Cennikiem Usług Pozataryfowych”, który jest ogólnodostępny na stronie [www.psgaz.pl/cenniki](http://www.psgaz.pl/cenniki).

Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest udostępniony na stronie <https://www.psgaz.pl>

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem  
Sieciowym  
  
Magdalena Kawaler-Juszczak

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik ( mapa 1 egz. )
2. Gazownia w Kłodzku + zał.
3. ZMSZ a/a

Sprawę prowadzi :


Paweł Bednarski – Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym tel. 748427211




**Załącznik graficzny do pisma : PSGWR.ZMSZ.763.219.19**  
**Warunków Zabezpieczenia znak : INF-73/2019 z dnia 26-07-2019 r.**  
**Kudowa - Zdrój ul. Lubelska 16**

Lokalizacja muru oporowego

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
 ul. W. Bandrowskiego 16, 33-108 Tarnów  
 Oddział Zakład Gazowniczy 386 00 Wrocławiu  
 Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu  
 ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych  
 tel. 74 842 72 13 faks 74 842 46 14  
 NIP 525 24 96 411  
 REGON 142739519

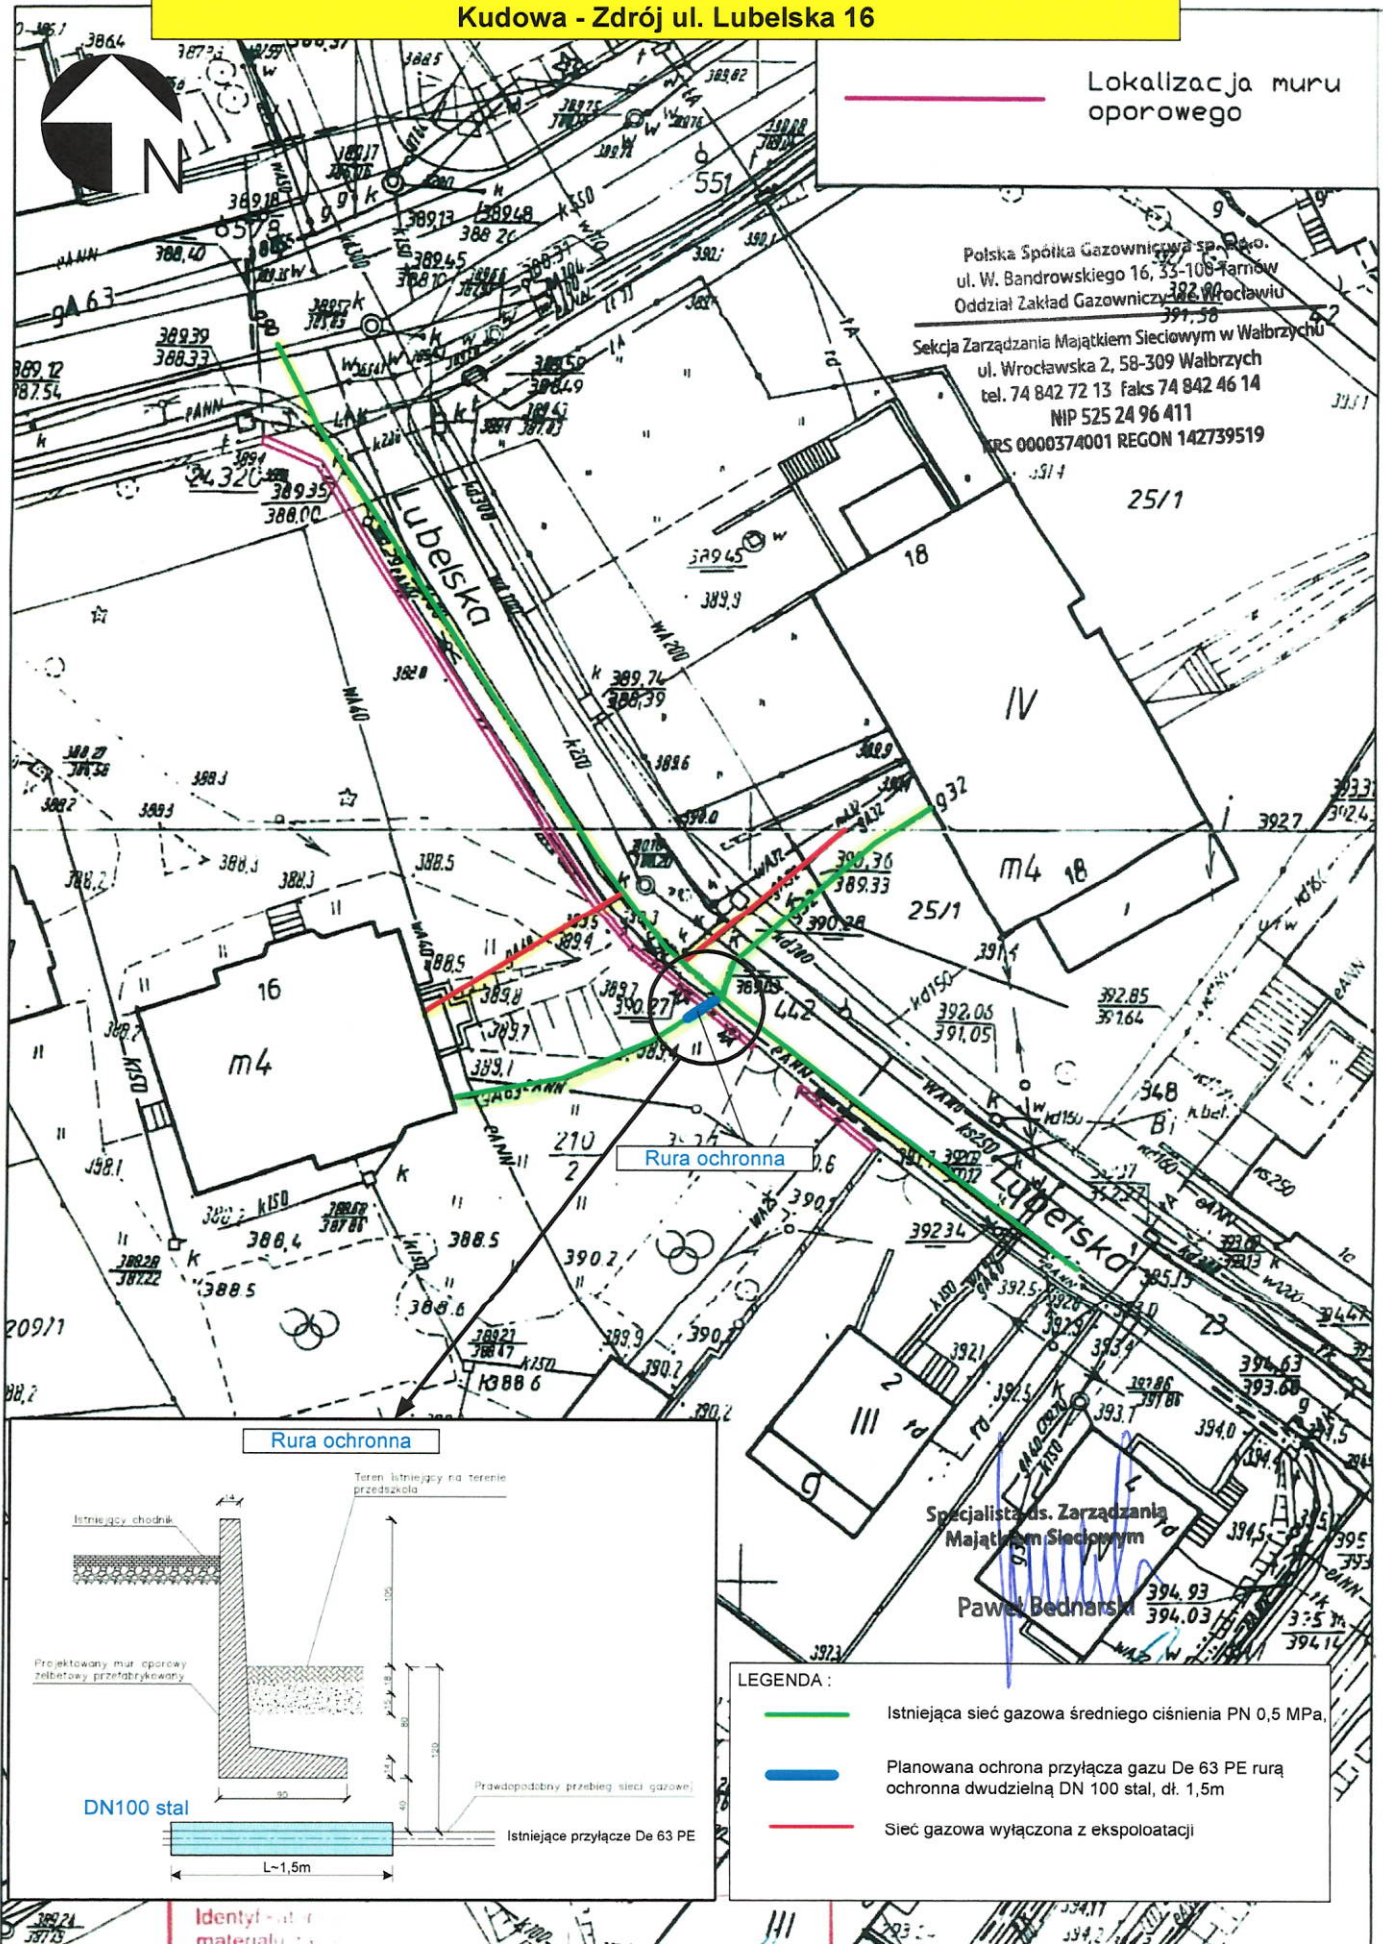

Rura ochronna



LEGENDA :

- Istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia PN 0,5 MPa.
- Planowana ochrona przyłącza gazu De 63 PE rurą ochronną dwudzielną DN 100 stal, dł. 1,5m
- Sieć gazowa wyłączone z eksploatacji

Identyfikacja  
 materiału